



# 检测报告

(2024) 裕和 (水) 字第 (843)


|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| 受检单位<br>Inspected Unit     | 三大雅精细化学品 (南通) 有限公司 |
| 检测类型<br>Detection Category | 委托监测               |

江苏裕和检测技术有限公司  
Jiangsu YUHE Testing Technology Co.,Ltd.

二零二四年五月

## 报告说明

- 一、对检测结果有异议的，应于收到报告之日起十日内向检测单位提出。
- 二、报告未加盖检验检测专用章、骑缝章无效，涂改、增删无效。
- 三、报告无编制、审核及授权签字人签名无效。
- 四、无 CMA 标志的报告仅用于科研、教学或企业内部质量控制活动使用，不具有社会证明作用。
- 五、由其他单位或个人采集送检的样品，本公司仅对送检样品的检测结果负责，委托方对送检样品及其相关信息的真实性负责。
- 六、除客户特别申明，本报告只适用于本次采集/收到的样品，报告中所附限值标准均由客户提供，仅供参考，采样样品的检测结果只代表检测时污染物排放状况。
- 七、除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
- 八、未经本公司批准，不得部分复制报告内容。
- 九、未经本公司书面同意，该检验报告不得用于商业性宣传。

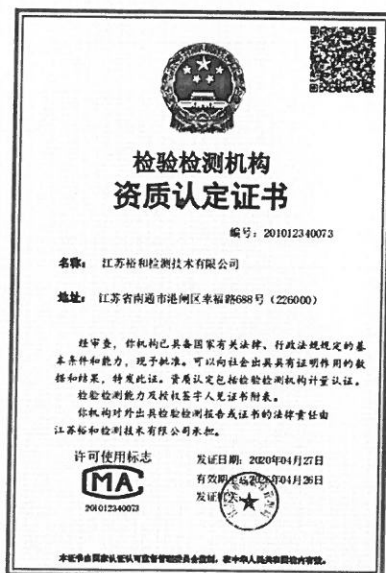

公司名称：江苏裕和检测技术有限公司

地址：南通市港闸区幸福路 688 号 2 号楼

邮政编码：226000

电话：0513-55073526

传真：0513-55073526

电子邮件：jsyh201906@126.com


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |      |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|------------------|
| 受检单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 三大雅精细化学品(南通)有限公司      |      |                  |
| 受检单位<br>地址                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 南通经济技术开发区新开南路5号       |      |                  |
| 联系人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 刘松                    | 联系电话 | 18651415890      |
| 采样日期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2024.05.09            | 分析日期 | 2024.05.09-05.10 |
| 检测目的                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 了解该公司雨水情况。            |      |                  |
| 检测内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 详见检测结果表               |      |                  |
| 备注                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 检测依据、检测仪器、方法检出限详见附表1。 |      |                  |
| <div>编制: </div> <div>审核: </div> <div>签发: </div> <div><p>检测机构(报告专用章)章</p><p>签发日期 2024 年 5 月 22 日</p></div> |                       |      |                  |

表 1-1: 废水检测结果

| 检测点位                                      | 检测项目  |      | 检测结果  |       |       |                      | 参照标准<br>限值 |
|-------------------------------------------|-------|------|-------|-------|-------|----------------------|------------|
|                                           | 名称    | 单位   | 第一次   | 第二次   | 第三次   | 平均值                  |            |
| 雨水总排口                                     | pH 值  | 无量纲  | 6.5   | 6.6   | 6.5   | 6.5-6.6 <sup>a</sup> | /          |
|                                           | 化学需氧量 | mg/L | 17.6  | 19.8  | 20.2  | 19.2                 | /          |
|                                           | 悬浮物   | mg/L | 7     | 7     | 6     | 7                    | /          |
|                                           | 氨氮    | mg/L | 0.235 | 0.286 | 0.268 | 0.263                | /          |
| 注: “a” 表示 pH 值无量纲不计算平均值, 该栏为数值范围即最小值-最大值。 |       |      |       |       |       |                      |            |
| 采样人: 沈祥裕、刘强                               |       |      |       |       |       |                      |            |


表 1-2: 废水样品信息

| 检测点位  | 样品编号            |                 |                 | 样品状态              |
|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
|       | 第一次             | 第二次             | 第三次             |                   |
| 雨水总排口 | 0429081W1-1-001 | 0429081W1-1-002 | 0429081W1-1-003 | 透明、无色、<br>无浮油、无气味 |

\*\*\*以下空白\*\*\*



表 2: 检测点位示意图

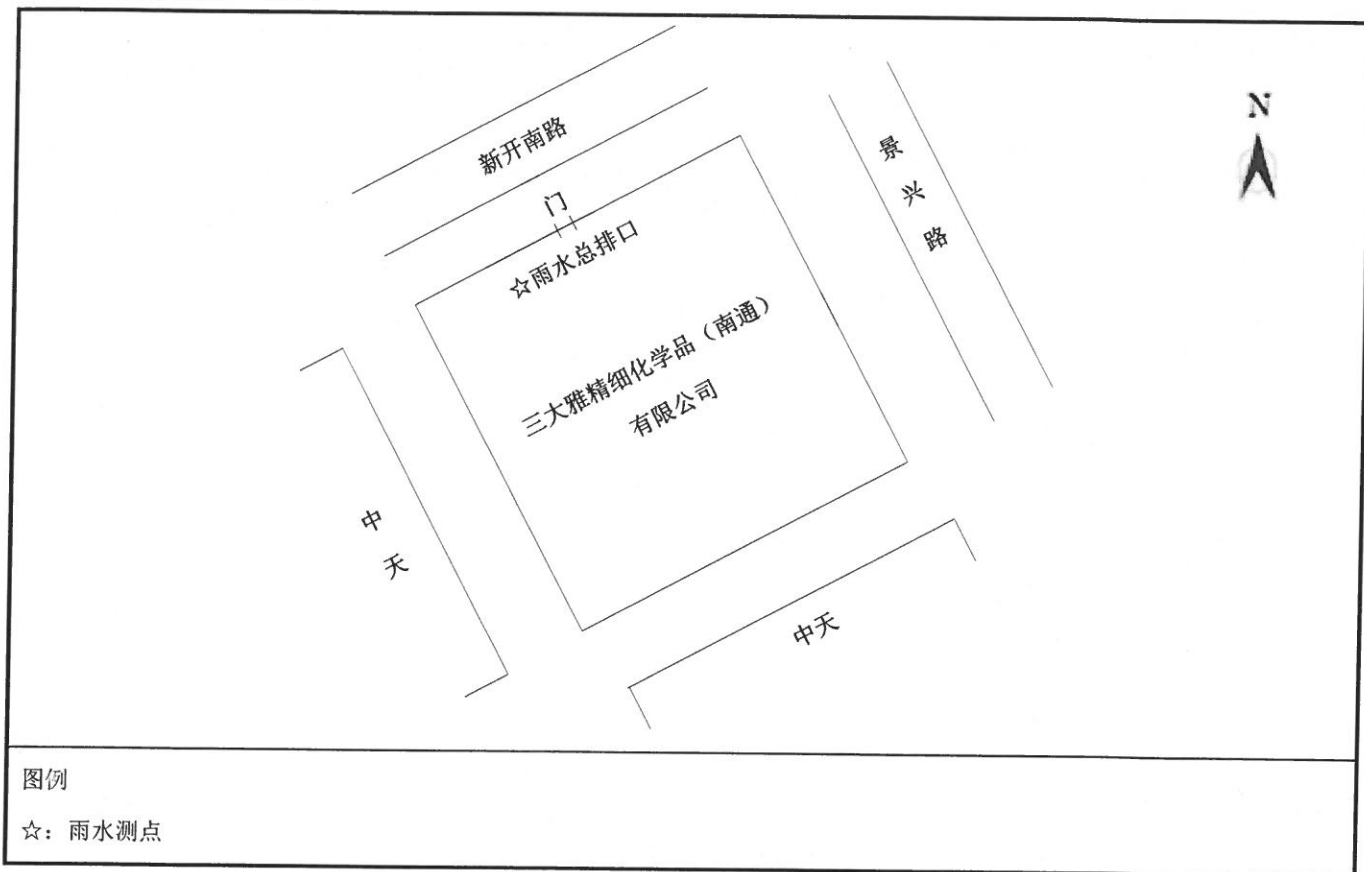

\*\*\*以下空白\*\*\*

附表 1: 检测依据、仪器信息及方法检出限

| 类别 | 检测项目  | 检测依据                                   | 检测仪器型号及编号                               | 检出限                             |
|----|-------|----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
| 废水 | pH 值  | 水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020            | PHB-5 便携式 PH 计<br>JSYH-XC-0143          | /                               |
|    | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法<br>HJ/T 399-2007 | 5B-3C (V10) COD 快速测定仪<br>JSYH-FX-0033-1 | 2.3mg/L<br>(测定范围<br>15-150mg/L) |
|    | 悬浮物   | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-89              | FA1004 电子天平<br>JSYH-FX-0047             | 4mg/L                           |
|    | 氨氮    | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009         | 722N 可见分光光度计<br>JSYH-FX-0015            | 0.025mg/L                       |

\*\*\*报告结束\*\*\*

